## Przeszklona ścianka działowa PPOŻ w systemie bezramowym typu allglass.

Ściana o wymiarach 565 x 245 cm (do weryfikacji z natury przed przystąpieniem do realizacji), kotwiona obwodowo do posadzki oraz gónego podciągu za pomocą profili aluminiowych w wykończeniu anoda, wysokości 35 mm i grubości 52mm np: system GSW office FR lub równoważny. Bezpieczne szkło wielowarstwowe o grubości 25 mm (np. typu Pyrobel 25 VL lub rónoważne).
System jednoszybowy, bezszprosowy, z pionową bezbarwną spoiną przeciwpożarową (technologia Vision lub rónoważna). Klasa odporności ogniowej: EI 60 (zgodnie z normą PN-EN 13501-2). Odporność na obciążenia liniowe: do 1,02 kN/mb (kategoria użytkowania A, B, C, D wg PN-EN 1991-1-1:2004).
Typ drzwi: Jednoskrzydłowe drzwi aluminiowo-szklane (np. typ Urban Plus FR w systemowej ościeżnicy GSW Office FR H lub rónoważne). Klasa odporności ogniowej drzwi: EI 30. Szerokość przejścia min.90 cm, oczekiwane 100 cm wysokość min.200cm. Wyposażenie: Kompleksowy system okuć ppoż., samoczynne zamykanie (samozamykacz), uszczelki opadające / obwodowe ppoż. Wymagane Dokumenty i Certyfikaty Całość układu musi posiadać potwierdzoną zgodność z dokumentami odniesienia (np. ETA-18/1097, KOT-2023/2112 lub rónoważnymi) oraz Deklarację Środowiskową Produktu EPD Verified. Zamontowana ścianka podlega odbiorowi przez Państwową Straż Pożarną (PSP) i musi posiadać tabliczkę znamionową wydaną przez certyfikowanego instalatora.

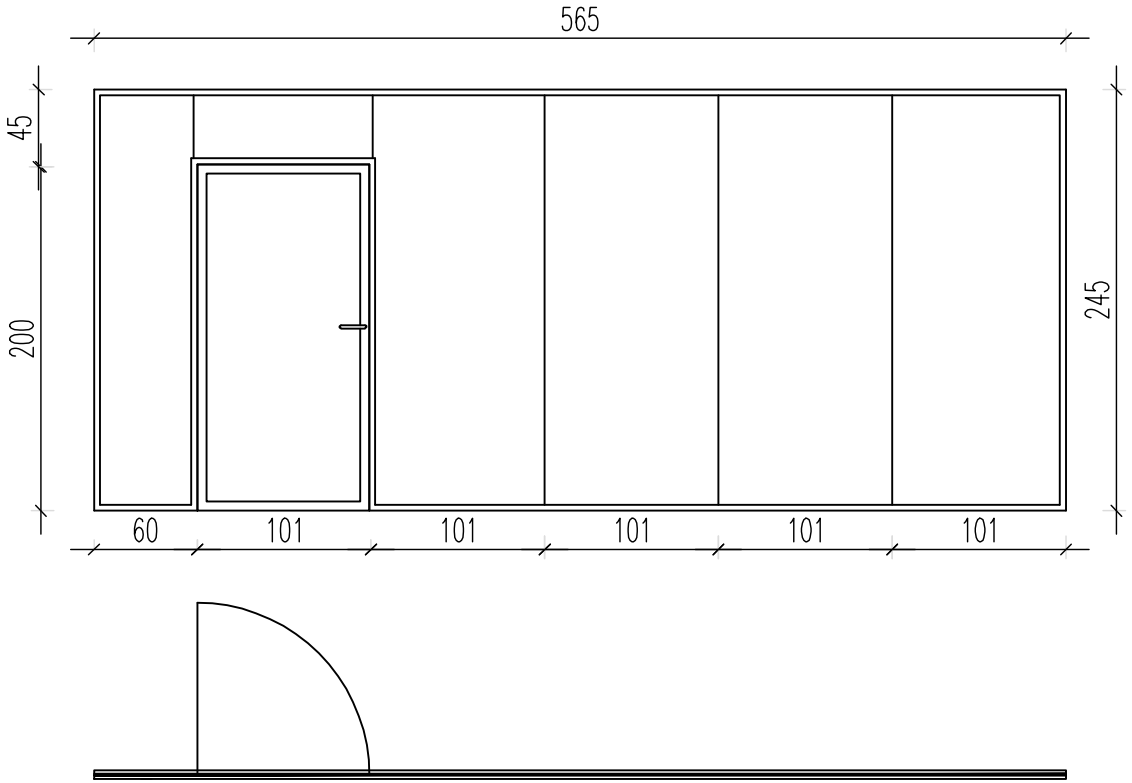


PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ

KREATOR WNĘTRZ
Bartosz Jagodziński
Torfowa 4 05-077 Warszawa
tel.: 502 528 920
www.kreatorwnetrz.pl
email: b.jagodzinski@kreatorwnetrz.pl

Inwestor: Towarzystwo Finansowe "SILESIA" sp z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 KATOWICE

obiekt: budynek nr 6 przy ul. KOR 39 w Warszawie

| projektował: | podpis: |
|---|---|
| Bartosz Jagodziński | |

temat: ścianka całoszklana EI60

| skala: | data: | nr rys.: |
|---|---|---|
| brak A4 | 10-2026 | 13/10/TFS |